

이지서티 성적서 창구보안 발급 솔루션 매뉴얼





CONTENTS

I

이지서티 회원 사용자 화면

II

이지서티 비회원 사용자 화면

III

이지서티 관리자 화면




I. 이지서티 회원 사용자 화면

1. 설치
2. 로그인
3. 발급
4. 출력물 예시



1. 설치

EasyCerti 설치 프로그램의 안내에 따라 설치를 진행해 주십시오. (www.easycerti.co.kr 에서 다운로드 가능)

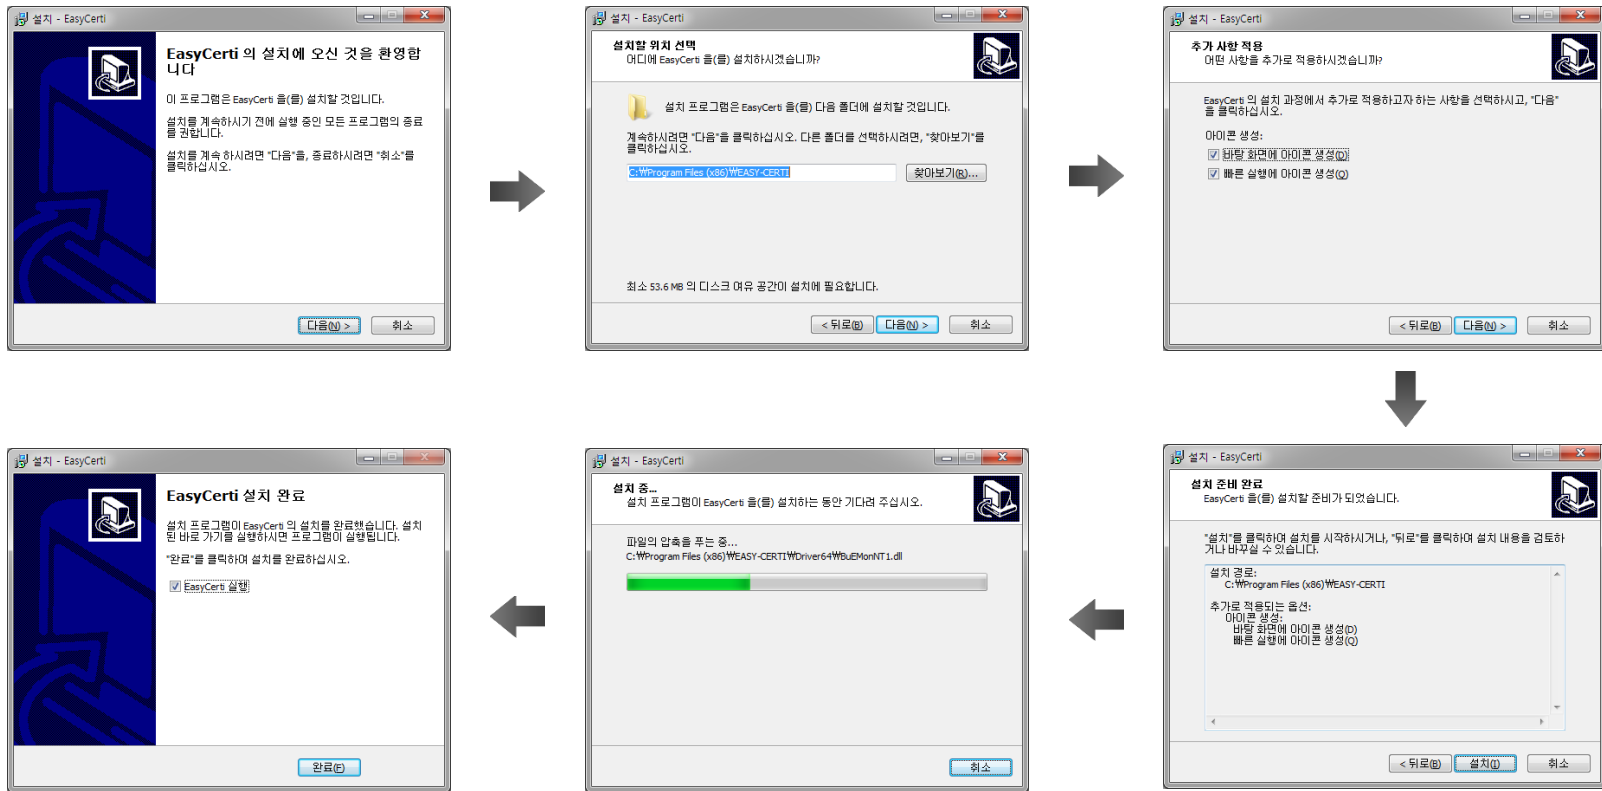





2. 로그인

회원가입 후 ID 승인을 통하여 최초 로그인(회원)을 하시면 설정창이 자동으로 활성화 됩니다.

(ID 승인 : 디지털존)

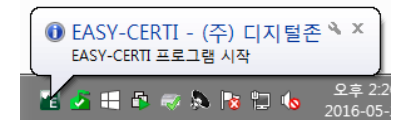● 인증서 검증 성공 알림

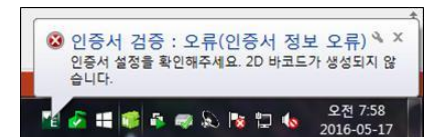



● 인증서 검증 실패 알림

- 인증서 설정을 마친 후 프로그램은 출력 대기상태로 진입합니다.
- 이후 프로그램 실행시 추가적인 설정 없이 실행됩니다.



3. 발급

성적서 작업을 완료 후 인쇄를 누르시면 발급창이 활성화 됩니다.

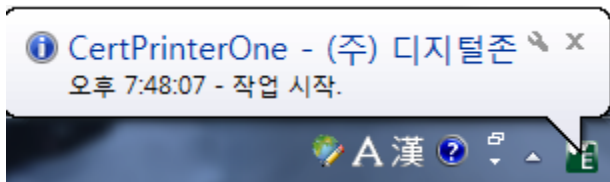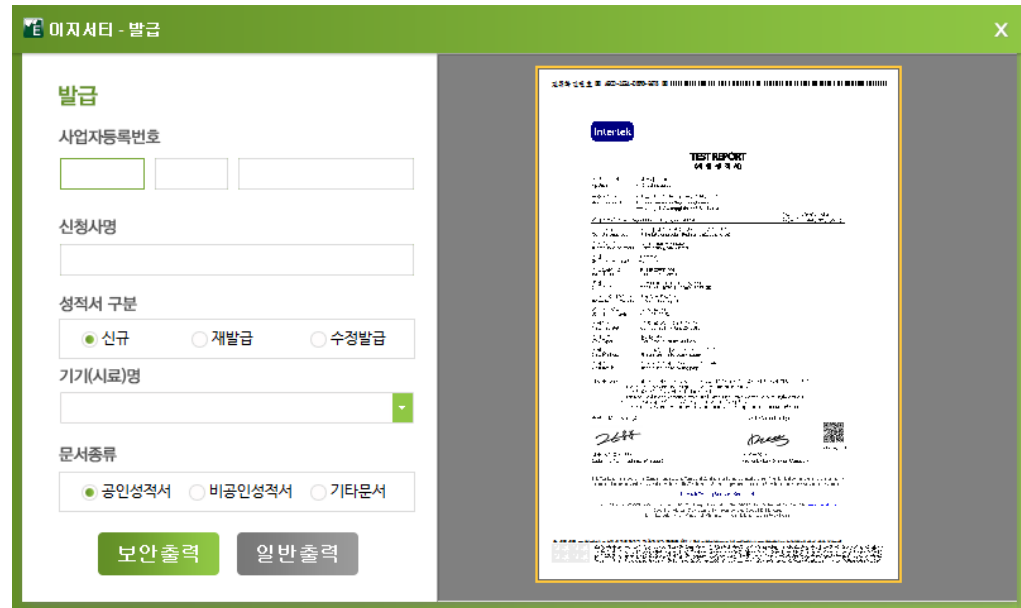

- ➡ 발급한 문서에 보안 솔루션이 적용된 모습을 확인할 수 있습니다.
- ➡ 발급정보를 입력 후 출력 시 정상적인 작업 시작을 알리는 말풍선을 확인할 수 있습니다.



4. 출력물 예시

회원 사용자 발급 시 보안 솔루션이 적용됩니다.

진위확인번호 ■ DGTZ-IPNY-1D2M-DWFE ■ 



TEST REPORT
(시험성적서)

발행일: 2023.06.26
페이지: 2 of 3

시험항목 (Test Item)	시험 (Unit)	시험방법 (Test Method)	검출한계 (Detection Limit)	시험결과 (Result)
카드뮴 (Cadmium, Cd)	mg/kg	ISO 15700-2 Edition 11-2013, by acid digestion and determined by ICP-MS	0.5	N.D.
납 (Lead, Pb)	mg/kg	ISO 15700-2 Edition 11-2013, by acid digestion and determined by ICP-MS	5	N.D.
수은 (Mercury, Hg)	mg/kg	ISO 15700-2 Edition 11-2013, by acid digestion and determined by ICP-MS	2	N.D.
6-이 크롬 (Hexavalent Chromium, Cr ^{VI})	mg/kg	ISO 15700-2 Edition 11-2013, by dilution digestion and determined by ICP-MS	1	N.D.

Notes: 1. mg/kg = parts per million (ppm) 표시 : 1000분의 1인
2. <= Less than (이하) 값, 이하
N.D. = Not detected (검출불, 미검출) = 검출한계 이하
MDL = Method detection limit (검출한계)

This Test Report is issued by the Company subject to its Terms and Conditions of Testing printed overleaf. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and additional fees defined therein. This Test Report shall not be reproduced, stored or filed without prior written consent of the Company.

Intertek Testing Services Korea Ltd.

Seoul Office Tel: 02-40094000 Fax: 02-40094023 Daegu Office Tel: 053-6094047 Fax: 053-6094045 Web Site: www.intertek.co.kr
 Seoul Lab Address: 7, Amsil-ro 1-gil, Song-Bong, Seoul, 13403 Korea
 Daegu Lab Address: 14, Yuseong-ro, Chung-gu, Daegu, 700-700 Korea

2D 바코드 영역



● 출력물 상단 (진위확인번호)

진위확인번호 ■ DGTZ-IPNY-1D2M-DWFE ■ 

- 본 성적서는 www.easycerti.co.kr에서 진위확인이 가능합니다. (발급후 4년)
- The authenticity can be confirmed [at www.easycerti.co.kr](http://www.easycerti.co.kr) (within 4 years after issuance)

● 복사방지마크

● 출력물 하단 (2D 바코드)






Ⅱ. 이지서티 비회원 사용자 화면

1. 설치
2. 로그인
3. 발급
4. 출력물 예시



1. 설치


EasyCerti 설치 프로그램의 안내에 따라 설치를 진행해 주십시오. (www.easycerti.co.kr 에서 다운로드 가능)

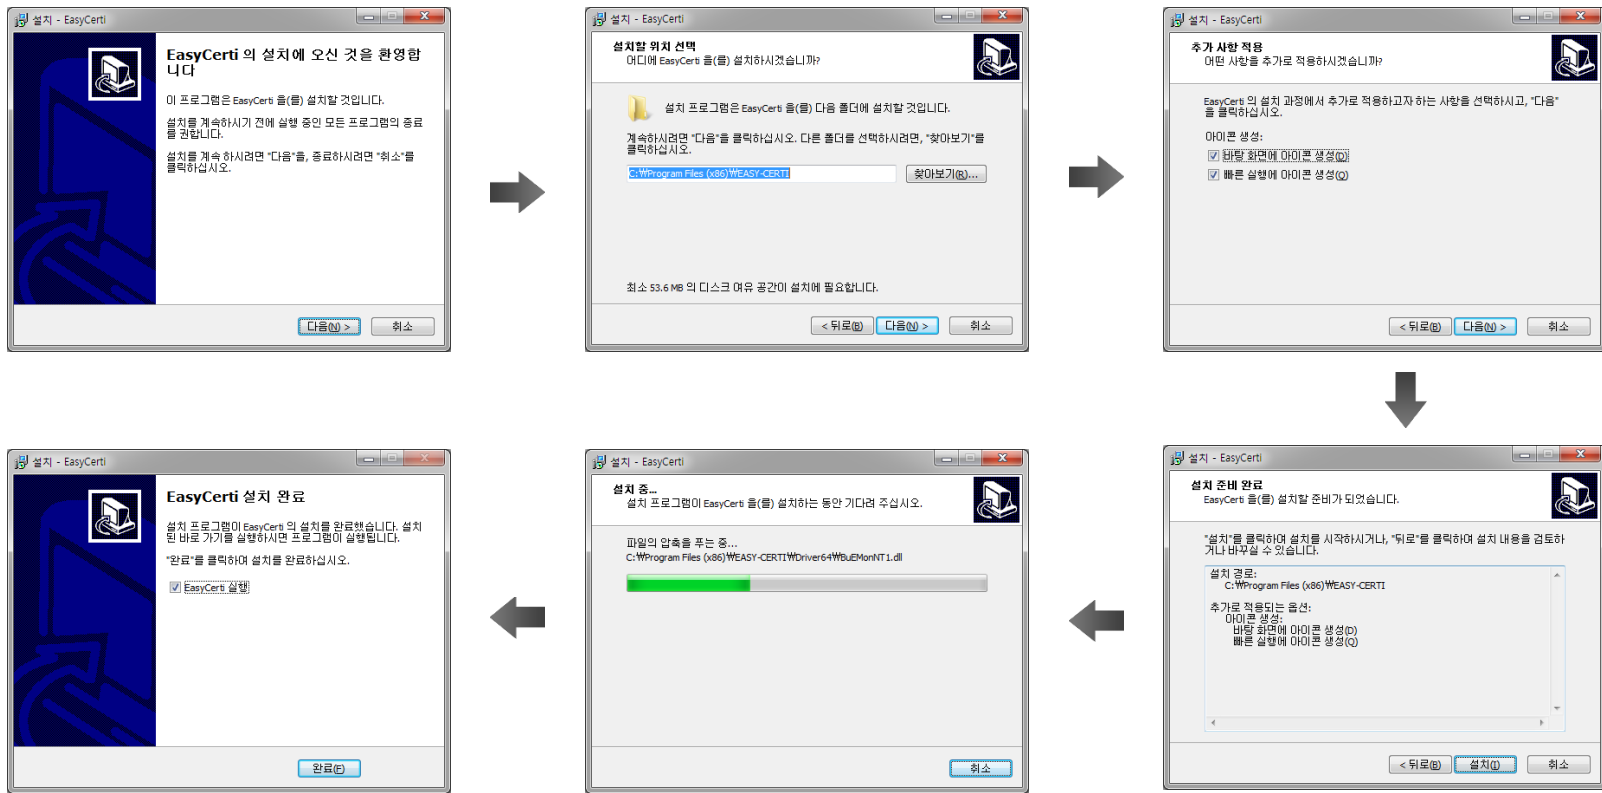



2. 로그인

별도의 회원가입 없이 비회원 로그인을 통하여 이지서티 솔루션을 체험해 보실 수 있습니다.






ID

PW

☐ 자동 로그인 | [회원가입](#) | [회원정보찾기](#)

로그인

비회원 로그인

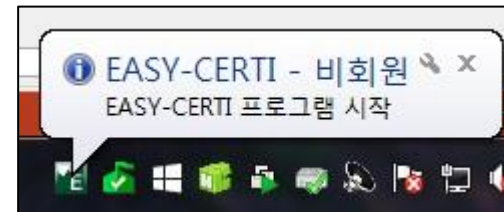





4. 출력물 예시

비회원 사용자 발급 시 보안 솔루션과 샘플 워터마크가 적용됩니다.

권위확인번호: ■ ARU-33M-11111-0000 ■

Intertek

TEST REPORT
(시험성적서)

시험성적서 번호 (Report No.): RT15R-S2951-000-K
 시료번호 (Sample ID No.): RT15R-S2951-001
 시료명 (Sample Description): Termination Attenuator
 (Termination Attenuator)

발행일자 (Date): 2015. 06. 26.
 발행인수 (Page): 2 of 5

시험항목 (Test Item)	단위 (Unit)	분석방법 (Test Method)	검출한계 (MDL)	시험결과 (Result)
카드뮴 (Cadmium, Cd)	μg/g	With reference to IEC 62321-5 Edition 1.0 - 2013, by acid digestion and determined by ICP-OES	0.5	N.D.
납 (Lead, Pb)	μg/g	With reference to IEC 62321-5 Edition 1.0 - 2013, by acid digestion and determined by ICP-OES	5	N.D.
수은 (Mercury, Hg)	μg/g	With reference to IEC 62321-4 Edition 1.0 - 2013, by acid digestion and determined by ICP-OES	2	N.D.
크롬 (Chromium, Cr) (for non-metal)	μg/g	With reference to IEC 62321-5 Edition 1.0 - 2013, by alkaline digestion and determined by UV-VIS Spectrophotometer	1	N.D.

Tested by: Chanoh Kim, Hyosoo Kim

Notes:
 μg/g = ppm = parts per million (1μg/g = 백만분의 1)
 < = Less than (이하)
 N.D. = Not detected (MDL 이하) = 검출한계 이하
 MDL = Method detection limit (검출한계)

This Test Report is issued by the Company subject to its Terms and Conditions of Business printed overleaf. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues defined therein. This Test Report shall not be reproduced, except in full, without prior written consent of the Company.

Intertek Testing Services Korea Ltd.

Soul Office: Tel: 02-6096-9500 Fax: 02-3409-0255 Dongso Office: Tel: 031-680-8447 Fax: 031-680-8445 Web Site: www.intertek.co.kr
 Seoul Lab. Address: 17, Acheon-ro 5-gil, Songyeong-gu, Seoul, 153-833 Korea
 Ulsan Lab. Address: 34, Yungnam-gil, Chongnam-si, Ulsan, 689-855 Korea

● 비회원으로 출력한 성적서도 포털사이트에서 진위확인이 가능합니다.(발급후 4년)

● 비회원 로그인시 공인인증서 설정이 되지 않기 때문에 추후 2D바코드를 이용한 위변조 검증은 불가합니다.



Ⅲ. 이지서티 관리자 화면

1. 로그인
2. 회원가입
3. 메인
4. 정산관리
5. 통합관리



1. 로그인

가입한 아이디/비밀번호로 로그인을 해주세요.




The screenshot shows a login window titled '로그인' (Login). It contains two input fields: '아이디' (ID) and '비밀번호' (Password). To the right of the password field is a green '로그인' (Login) button. Below the input fields is a grey button labeled '회원가입' (Sign Up).

- 이지서티 관리자 페이지 주소
(www.easycerticok/admin.jsp)
- 회원가입을 통한 관리자 승인은 기관 별
1개만 가능



2. 회원가입

계정정보가 없다면 회원가입을 진행해 주세요. 관리자 승인 후 바로 사용하실 수 있습니다.

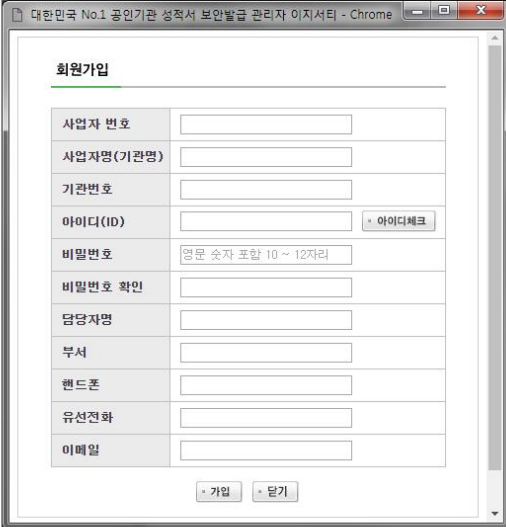

회원가입	
사업자 번호	
사업자명(기관명)	
기관번호	
아이디(ID)	아이디체크
비밀번호	영문 숫자 포함 10 ~ 12자리
비밀번호 확인	
담당자명	
부서	
핸드폰	
유선전화	
이메일	
가입 닫기	

(주)디지털존



3. 메인

기본정보 및 공지사항을 확인 하실 수 있습니다.

 자산관리 통합관리 홈 로그아웃

(주)디지털존

 경영지원팀님 안녕하세요

로그아웃

기본정보

기관명	(주)디지털존
부서 / 성명	전자문서사업본부 / 경영지원팀
연락처 / 휴대폰	0231537050 /
이메일	doculink@digitalzone.co.kr

이지서티 공지사항

EASYCERTI가 오픈하였습니다.

2016-05-11



4-1. 정산관리(운영보고)

월별로 발급건수 및 납부금액을 확인하실 수 있습니다.

정산관리 | 통합관리

정산관리

운영보고

종 > 정산관리 > 운영보고

기과검색

검색하세요.

2016년 10월

검색

보고서출력


최신버전 수동설치
최신버전의 플러그인을 수동으로
설치하실 수 있습니다.

(주)디지털존

서울시 마포구 상암동 1580번지 DMCOMIT안산입센터 521호 (주)디지털존 / 전화(070)8656-0551 / 전송(02)5153-7059

문서 번호 : DEC161026-01

시행일자 : 2016-10-26

수신 : 다문대학교

참조 : 인터넷 민원발급 발당자

제목 : (주)디지털존 2016년 10월분 법정수수료 정산내역

1. 귀 기관의 무관한 발정을 기힙합니다.

2. 2016년 10월분 발급수수료 정산금액을 다음과 같이 계과 입금하오니 입부에 참고하시기 바랍니다.

3. 정산금액은 신용카드 및 핸드폰의 결제 시점 차이로 익월말(1개월 후) 입금됨을 이해하여 주시기 바랍니다.

가. 정산기간 : 2016년 10월 01일 ~ 2016년 10월 01일

나. 결산일 : 2016년 11월 00일

다. 입금일 : 2016년 11월 00일 (공휴일인 경우 익일) 계과 입금

라. 입금자 : (주)디지털존 - 대합업체

마. 금액 청구 금액 (월 기본 제공 건수 : 70건)

▷ 추가 청구 건수 (0건) : 총 발급 건수 (22건) - 기본 제공 건수 (70건)

▷ 청구 금액 (기본 수수료 포함) : 70,000원 (VAT 별도)

※ 결산일 이전 정산내역을 계속 발송처로 2016년 10월분 최종 정산내역은 2016년 12월 01일 이후에 송달하여 확인바랍니다.

4. 세무사항은 관리자 홈페이지의 송발내역, 세무내역을 참조하시기 바랍니다.

~익아섯말~



4-2. 정산관리(총괄내역)

발급 구분 및 기간에 따라 구분 별 검색이 가능합니다.

정산관리 | 통합관리

로그아웃

정산관리

총괄내역(증명서별)

홈 > 정산관리 > 총괄내역(증명서별)

- 운영보고
- 총괄내역(증명서별)
- 세무내역(민원인명)

발급구분

☒ 전체
 ☐ 신규발급
 ☐ 재발급
 ☐ 수정발급

기간검색

☒ 기간별
 ☐ 월별

검색

엑셀저장

출력

순번	기관	구분	건수	통수	수수료
1	(주)디지털존	신규발급	2	2	0
합계			2	2	0

최신버전 자동설치
최신버전의 플러그인을 수동으로
설치하실 수 있습니다.

(주)디지털존



4-3. 정산관리(세부내역)

발급 구분 및 기간에 따라 민원인별 검색이 가능합니다.



정산관리 | 통합관리

홈 | 로그인

정산관리

세부내역(민원인별)

홈 > 정산관리 > 세부내역(민원인별)

문 영보고

증원내역(증명서발)

세부내역(민원인별)



최신버전 자동설치
최신버전의 플러그인을 자동으로
설치하실 수 있습니다.

발급구분

☒ 전체 ☐ 신규발급 ☐ 재발급 ☐ 수정발급

기간검색

☒ 기간별 ☐ 월별

검색

엑셀저장

출력

순번	발급일	신청사	기기(시료)명	문서구분	발급구분	통수	수수료
1	2016.10.19 19:04			공인성적서	신규발급	1	0
2	2016.10.04 18:22	LOGOREM ARK2		공인성적서	신규발급	1	0
합 계						2건/2통	0



5-1. 통합관리(민원관리)

발급 구분 및 기간별로 검색이 가능합니다. 발급 받은 성적서 미리보기 및 메일전송이 가능합니다.

정산관리

통합관리

통합관리

민원관리

공지사항

정보수정

민원관리

발급구분

☒ 전체
 ☐ 공인 성적서
 ☐ 비공인 성적서
 ☐ 기타 문서
 ☐ 삭제 문서

기간검색

20160930

20161031

☒ 기간별
 ☐ 월별


검색

출력

순번	출력날짜	기기(시료)명	종류	구분	비고
1	2016-10-19 19:04		공인 성적서	신규발급	미리보기 메일전송 삭제
2	2016-10-04 18:22		공인 성적서	신규발급	미리보기 메일전송 삭제

최신버전 수동설치

최신버전의 플러그인을 수동으로 설치하실 수 있습니다.

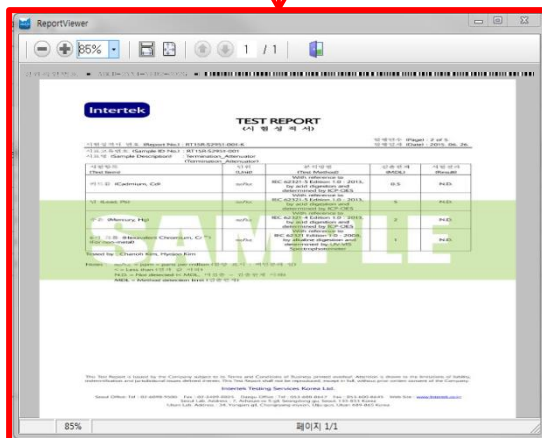

메일전송

종류	공인성적서
받는사람	
메일주소	
전하는말	

전송

닫기

E-mail 전송 서비스

- 수령기관 담당자 e-mail로 성적서를 전송할 수 있습니다.

- 1개의 성적서 건당 3번 무료로 이용가능



5-2. 통합관리(공지사항)

EasyCerti 최신 공지사항입니다.

정산관리 통합관리

홈 로그인

통합관리

- 인원관리
- 공지사항
- 정보수정

공지 사항

홈 > 통합관리 > 공지사항

번호	제목	게시자	게시일
1	EASycERTI가 오픈하였습니다.	관리자	2016-05-11
내용	대한민국 No.1 공인기관 성적서 보안발급 포털 EASYCERTI가 오픈하였습니다.		



최신버전 수동설치
최신버전의 플러그인을 수동으로
설치하실 수 있습니다.

1

(주)디지털존



5-3. 통합관리(정보수정)

관리자의 정보를 수정 할 수 있습니다.

EASYCERTI
정신관리
통합관리

통합관리
정보수정

민원관리
공지사항
정보수정

최신버전 수동설치
최신버전의 롤로그인을 수동으로
설치하실 수 있습니다.

아이디	master	
기관명	(주)디지털존	
부서명	전자문서사업본부	
현재 비밀번호		
신규 비밀번호 입력		* 영문,숫자 포함 8~12자리
신규 비밀번호 재입력		* 영문,숫자 포함 8~12자리
담당자 성명	경영지원팀	
담당자 연락처	0231537050	* '-' 제외
담당자 휴대폰		* '-' 제외
담당자 이메일	doculink@digitalzone.co.kr	

> 변경

(주)디지털존



THANK YOU

감사합니다

(주)디지털존

☎ 02-3153-7053~4